


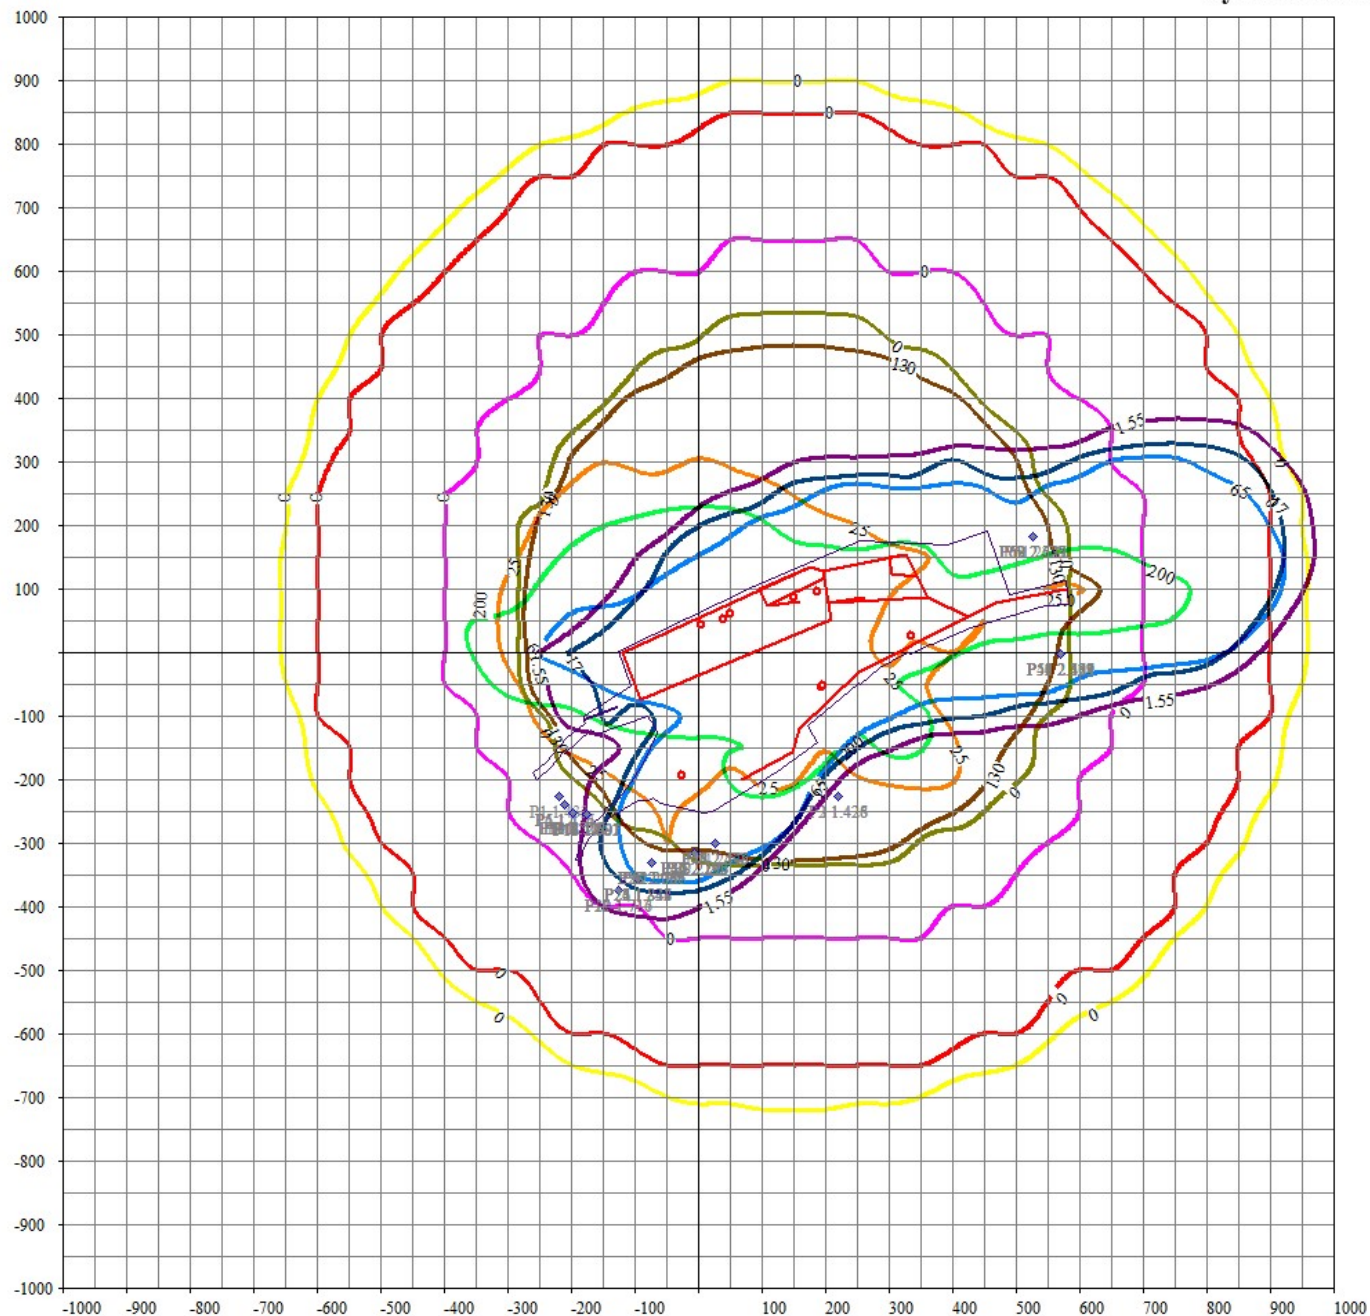

"OPA03" EKO-SOFT lic. MZ/Wa/OKR/03/07/19 Projekt: WEPA PROFESSIONAL PIECHOWICE S.A. ; z = 0.0 m

- Stężenie godzinowe S1 Dwutlenek siarki > 130.0 ug/m³ = 37.14 % wart. odnies.
- Stężenie godzinowe S1 Dwutlenek azotu > 200.0 ug/m³ = 100.00 % wart. odnies.
- Stężenie godzinowe S1 Tlenek węgla > 65.0 ug/m³ = 0.21 % wart. odnies.
- Stężenie godzinowe S1 Pył zawieszony PM10 > 25.0 ug/m³ = 8.92 % wart. odnies.
- Stężenie godzinowe S1 Arsen, pył od r. 2013 > 0.00058 ug/m³ = 0.29 % wart. odnies.
- Stężenie godzinowe S1 Kadm, pył od r. 2013 > 0.00003 ug/m³ = 0.005 % wart. odnies.
- Stężenie godzinowe S1 Nikiel, pył od r. 2013 > 0.0008 ug/m³ = 0.34 % wart. odnies.
- Stężenie godzinowe S1 Ołów, pył > 0.0031 ug/m³ = 0.06 % wart. odnies.
- Stężenie godzinowe S1 Węglowodory alifatyczne > 17.0 ug/m³ = 0.56 % wart. odnies.
- Stężenie godzinowe S1 Węgiel elementarny, pył > 1.55 ug/m³ = 1.03 % wart. odnies.